


# FUSION SPA 220

centro-stanza / standalone



220x120 h.66,5 con sollevatore / with lifter

## Disegno tecnico / Technical drawing

Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	520 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	12
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	2.4 m <sup>3</sup>
Peso a vuoto Dry weight	150 kg
Peso con acqua Wet weight	670 kg
Caratteristiche elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	230
Amperaggio Amperage	22
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.8 Hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1.35 Kw
Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power	0.16 Hp
Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power	115 watt
Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw

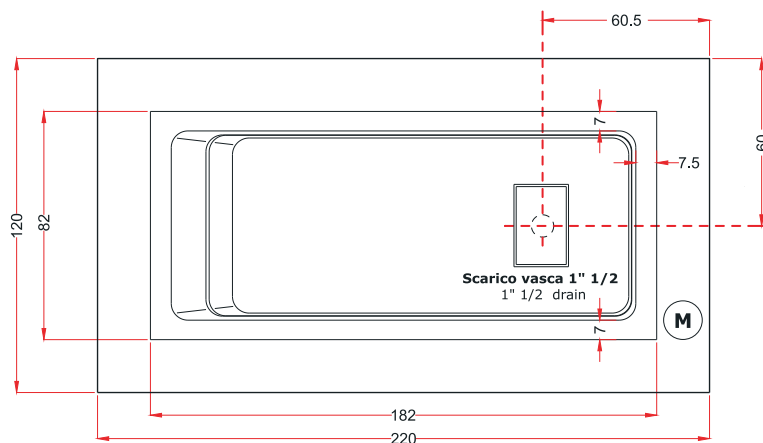

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Engine

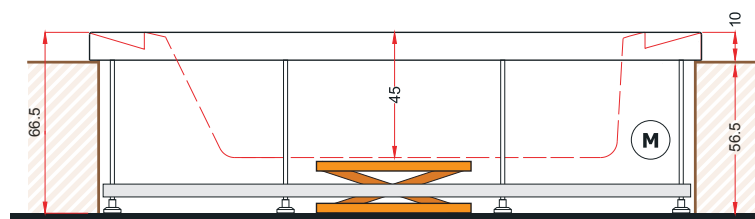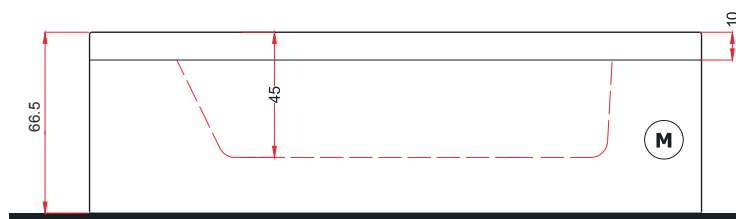

sollevatore lifter

**NB.** Il sollevatore è integrato nella minipiscina.


# FUSION SPA 220

centro-stanza / standalone

220x120 h.66,5 con sollevatore / with lifter

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

NB.  
Il sollevatore è integrato  
nella minipiscina.

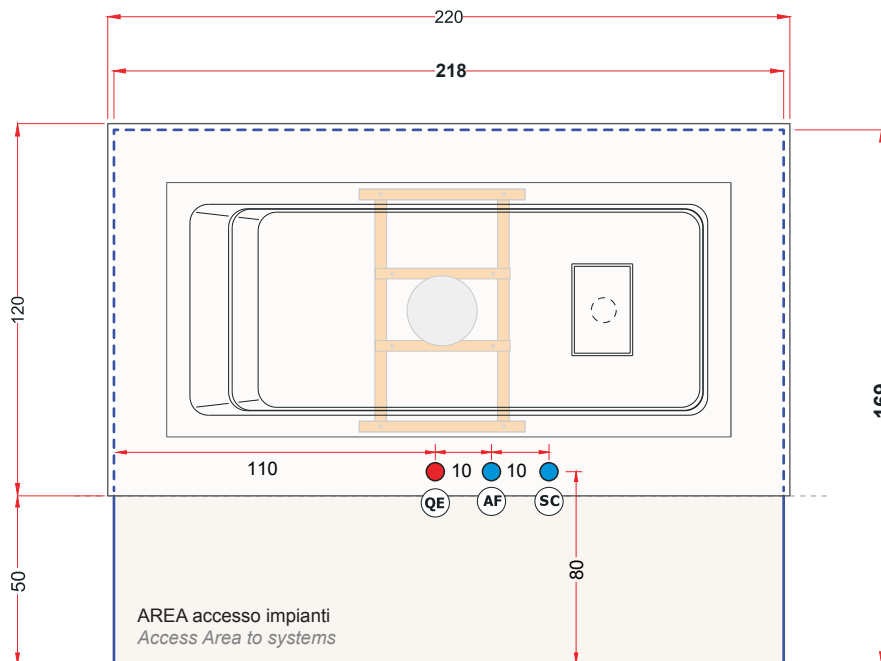

Allaccio acqua fredda (AF) Cold water connection

Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione massima del cavo 3 x 6 mmq lunghezza ml 2 circa  
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. (QE) Electrical connection with maximum cable section 3 x 6 mmq, approximate length 2 m.

## NOTE


- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interuttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interuttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.  
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

## INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

A AREA accesso impianti  
Access Area to systems

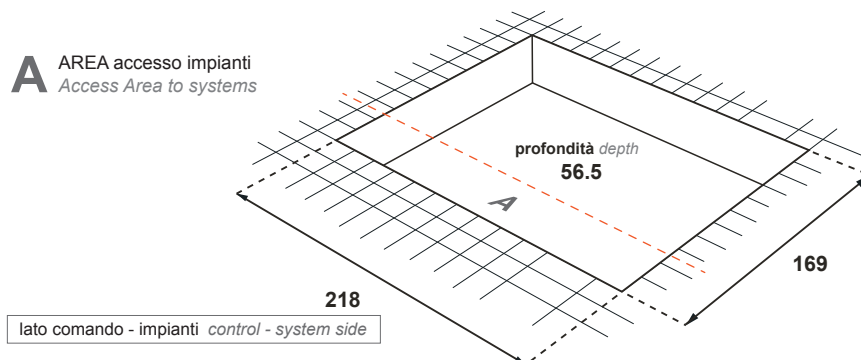

In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.

For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.